

Date de l'intervention :

<b>SUNPOWER</b>
-----------------

Client	Installateur
Nom :	Entreprise :
Adresse :	Nom du technicien :
Tel :	Tel :
Mail :	Mail :

Caractéristiques de l'appareil
Modèle :
N° de série :
Date de mise en service :
Date du dernier entretien :

Repérer par un cercle la position de l'appareil contrôlé


<b>BÂTIMENT</b>	<b>Magasin</b>
-----------------	----------------

En plus des indications données, il est important d'exercer son bon sens et de respecter les principes élémentaires de sécurité.



Points à contrôler	Validé	Non validé
<b>Mettre hors tension l'appareil / Cadenasser le disjoncteur</b>		
01 Soufflette + eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Nettoyer à la soufflette coté porte électrique et coté porte brûleur + grille du bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Contrôler l'équilibrage du ventilateur en le faisant avec la soufflette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Coté coffret électrique</u></b>		
20 Débrancher le tuyau du pressostat, souffler vers l'extérieur de l'appareil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Resserrer les bornes électriques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Contrôler l'étanchéité du ventilateur, plaqué sur la paroi, vis bien serrées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Coté brûleur</u></b>		
30 Contrôler le circuit gaz à l'aide d'un détecteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31 Nettoyer le filtre gaz en amont du détendeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32 Nettoyer l'évent du détendeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 Vérifier la position de l'évent du détendeur vers le bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 Nettoyer l'injecteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pièces à changer		Fréquence	Remplacé	Non remplacé
50	Sonde ionisation (droite) (écartement du brûleur : 4 à 5 mm)	1 an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Sonde d'allumage (courbée) (écartement du brûleur : 4 à 5 mm)	1 an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Pressostat	1 an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Thermostat de surchauffe (Réarmer au besoin)	1 an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Relais Finder	1 an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mettre sous tension l'appareil		Validé	Non validé
100	Contrôler l'état général de l'appareil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	Contrôler la couleur de la flamme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	Faire fonctionner l'appareil 5 min : absence de bruit anormal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

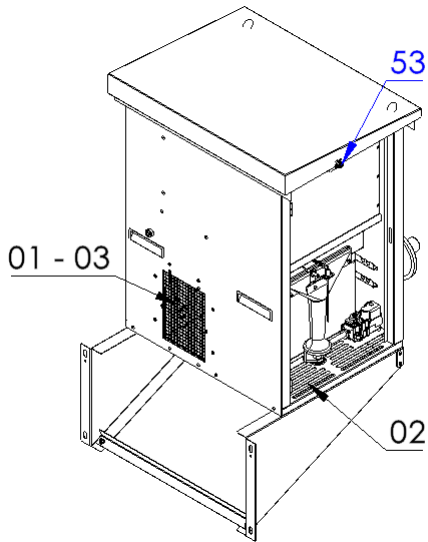

Avant de l'appareil :  
vers l'intérieur du bâtiment

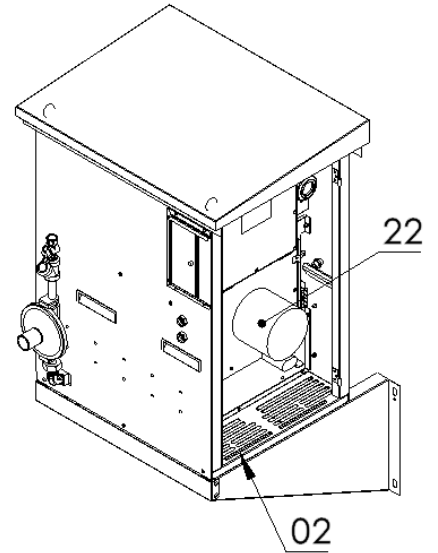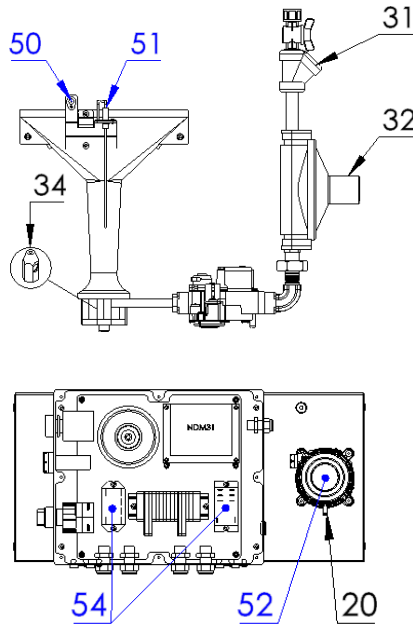

Arrière de l'appareil :  
vers l'extérieur du bâtiment

**Observations**

Signature du client

Signature de l'installateur

Cette maintenance préventive a pour but d'éviter certaines pannes récurrentes.